


Instabilidade nos sistemas da Anvisa

Informamos que os sistemas VICOMEX, estão passando por constantes momentos de instabilidade, ficando muitas vezes inoperantes por alguns minutos ao longo do dia, o que causa um impacto negativo em produtividade durante o mês.

Isso tem prejudicado o andamento dos processos causando consequentemente alguns atrasos.

Hoje 23/08 o PEI (Petionamento Eletrônico de Importação), sistema utilizado pela Anvisa, está sem acesso, impossibilitando a conclusão do procedimento de GRU (Guia de Recolhimento da União), causando demora, nos processos de LI (Licença de Importação).

Tal fato já foi relatado para Brasília e depende de manutenção dos servidores, devido ao grande volume de usuários a nível nacional.

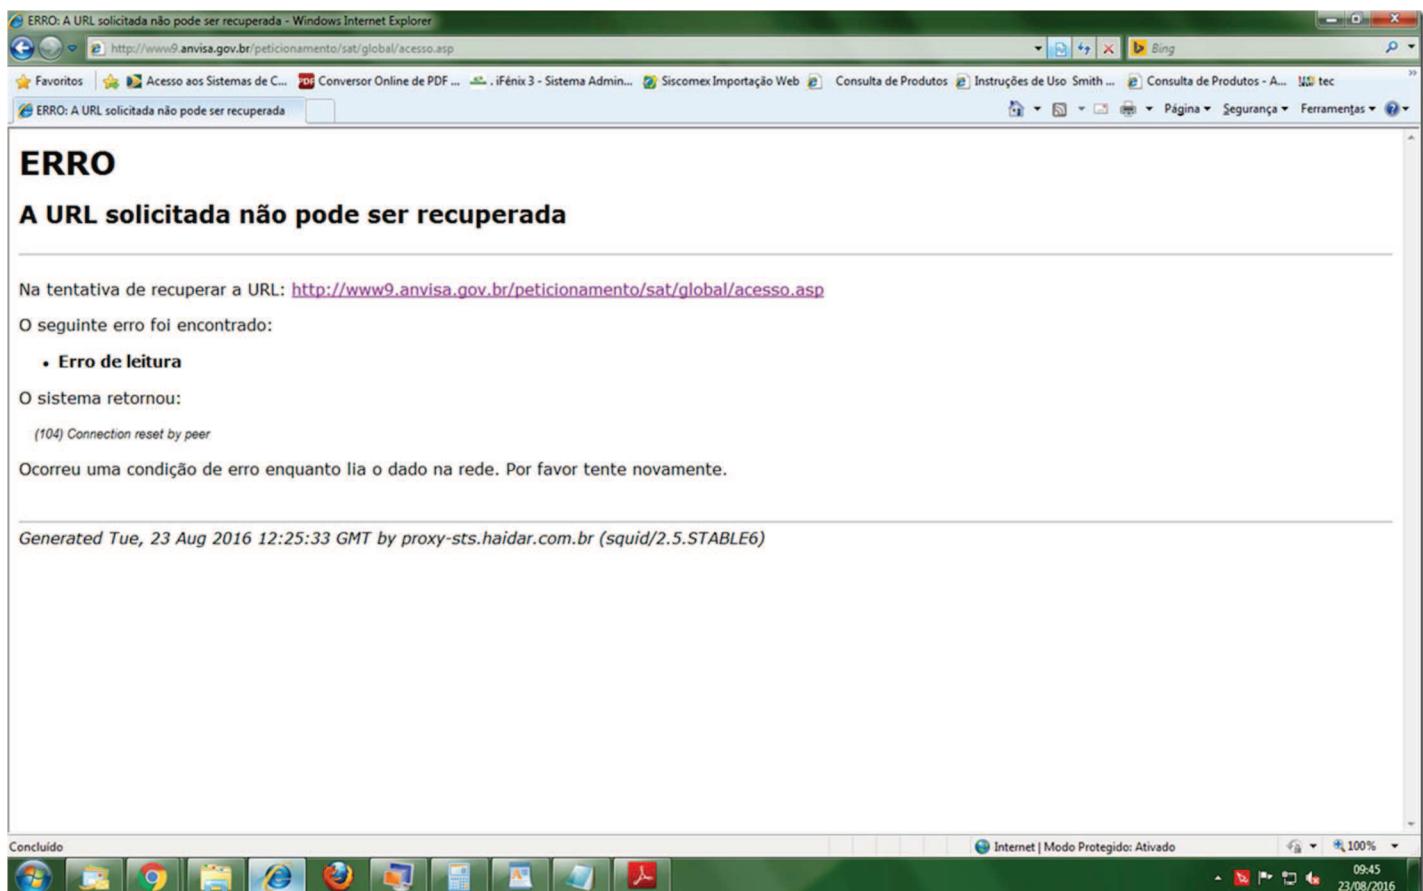

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** ERRO: A URL solicitada não pode ser recuperada - Windows Internet Explorer
- Address Bar:** http://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/acesso.asp
- Toolbar:** Favoritos, Acesso aos Sistemas de C..., Conversor Online de PDF ..., iFénix 3 - Sistema Admin..., Siscomex Importação Web, Consulta de Produtos, Instruções de Uso Smith ..., Consulta de Produtos - A..., tec
- Content Area:**
 - Section Header:** ERRO
 - Section Header:** A URL solicitada não pode ser recuperada
 - Text:** Na tentativa de recuperar a URL: <http://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/global/acesso.asp>
 - Text:** O seguinte erro foi encontrado:
 - Erro de leitura
 - Text:** O sistema retornou:
(104) Connection reset by peer
 - Text:** Ocorreu uma condição de erro enquanto lia o dado na rede. Por favor tente novamente.
- Bottom Status Bar:** Concluído, Internet | Modo Protegido: Ativado, 100%, 09:45, 23/08/2016

Fonte: A redação