


Instabilidade nos Sistemas da Anvisa

Informamos que os sistemas VICOMEX, estão passando por constantes momentos de instabilidade, ficando muitas vezes inoperantes por alguns minutos ao longo do dia, o que causa um impacto negativo em produtividade durante o mês.

Isso tem prejudicado o andamento dos processos causando consequentemente alguns atrasos. Hoje 31/08 o PEI (Peticionamento Eletrônico de Importação), sistema utilizado pela Anvisa, pela manhã, esteve sem acesso, no período da manhã, impossibilitando a conclusão do procedimento de GRU (Guia de Recolhimento da União), causando demora, nos processos de LI (Licença de Importação).

Tal fato já foi relatado para Brasília e depende de manutenção dos servidores, devido ao grande Volume de usuários a nível nacional.

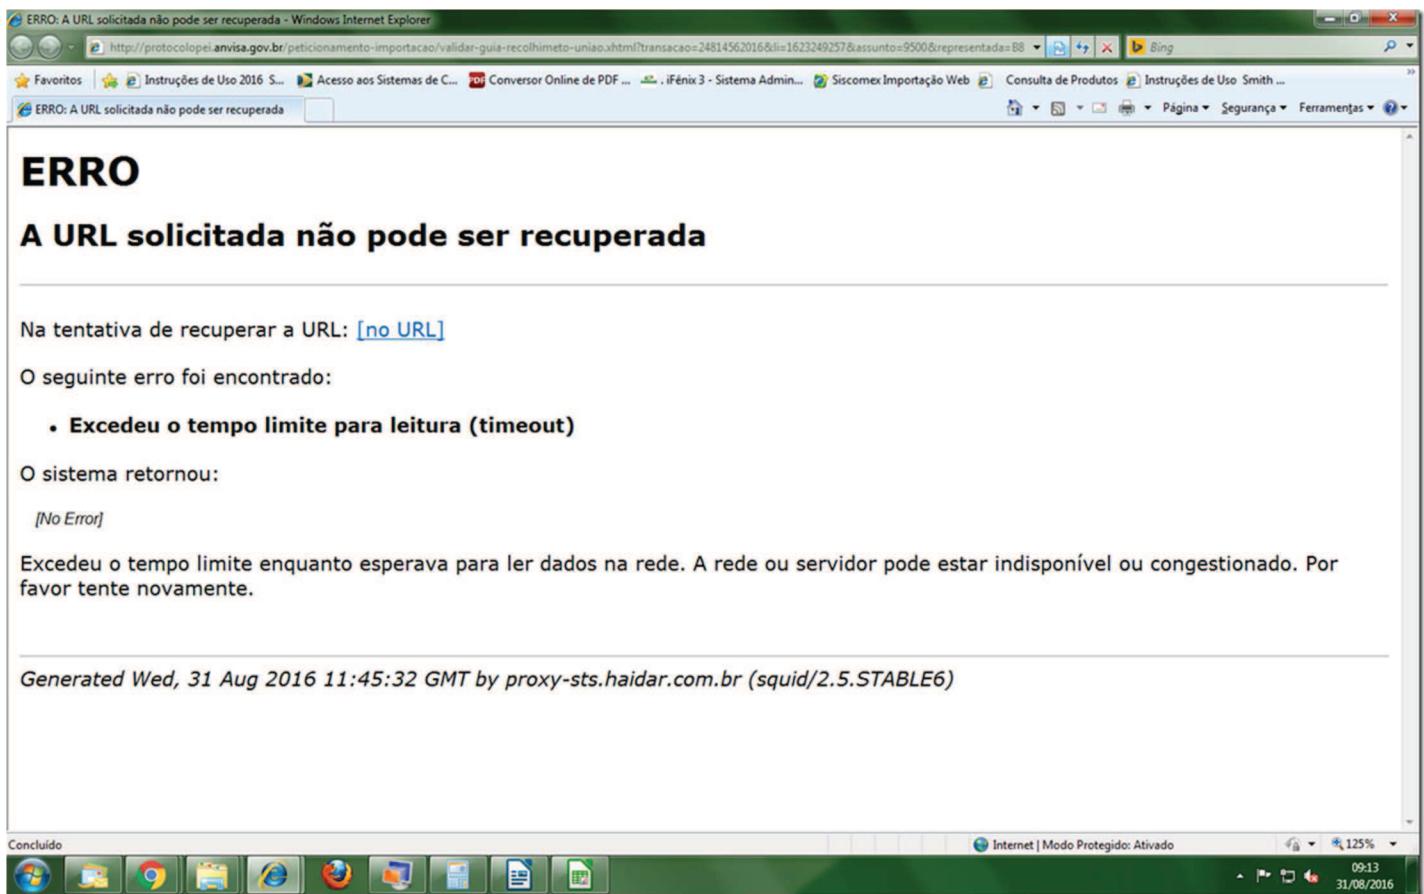

The screenshot shows a Windows Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** ERRO: A URL solicitada não pode ser recuperada - Windows Internet Explorer
- Address Bar:** http://protocolopei.anvisa.gov.br/peticionamento-importacao/validar-guia-recolhimento-uniao.xhtml?transacao=24814562016&li=1623249257&assunto=9500&representada=88
- Toolbar:** Includes icons for Favorites, Instruções de Uso, Acesso aos Sistemas de C..., Conversor Online de PDF, iFénix 3 - Sistema Admin..., Siscomex Importação Web, Consulta de Produtos, Instruções de Uso Smith, and others.
- Content Area:**
 - Section Header:** ERRO
 - Section Subtitle:** A URL solicitada não pode ser recuperada
 - Text:** Na tentativa de recuperar a URL: [no URL]
 - Text:** O seguinte erro foi encontrado:
 - Excedeu o tempo limite para leitura (timeout)
 - Text:** O sistema retornou:
[No Error]
 - Text:** Excedeu o tempo limite enquanto esperava para ler dados na rede. A rede ou servidor pode estar indisponível ou congestionado. Por favor tente novamente.
- Bottom Status Bar:** Concluido, Internet | Modo Protegido: Ativado, 125%, 09:13, 31/08/2016

Fonte: A redação